

クリーンフィックス 抗ウイルスグレード (1547 IR) 使用説明書

【1】「効果基準」と「効果期間」

- ①「理論上効果」 : 半永久的
- ②「効果基準 > 0%」の場合 : 1~3年(※1)
- ③「効果基準 = 100%」の場合 : 1~3か月(※2)

(※1) 大手空調メーカー長期社内試験による。交通機関で採択されることもある基準。


(※2) 学校、こども園、病院、介護施設等の基準。(特に手のよく触れる箇所→1か月)

【2】「塗布手順」と「塗布基準」 → DIY (Do It Yourself = セルフ施工) が基本

- ① 事前清掃 (チリ・ホコリ除去中心)
- ② 薄く塗布 (めやす使用量 : 1㎡≒5cc (1ℓ ≒200㎡) 希釈厳禁)
- ③ 乾燥 (水の乾燥時間と同じ。乾燥した部分から順に、触媒が効果発揮。)
- ④ 効果期間中は消毒不要! (通常清掃のみでOK。但し、塗布乾燥後「アルコール」「次亜塩素酸水」も使用可。)


中にビニル手袋着用

(オススメ)
"布手袋"
直接塗布

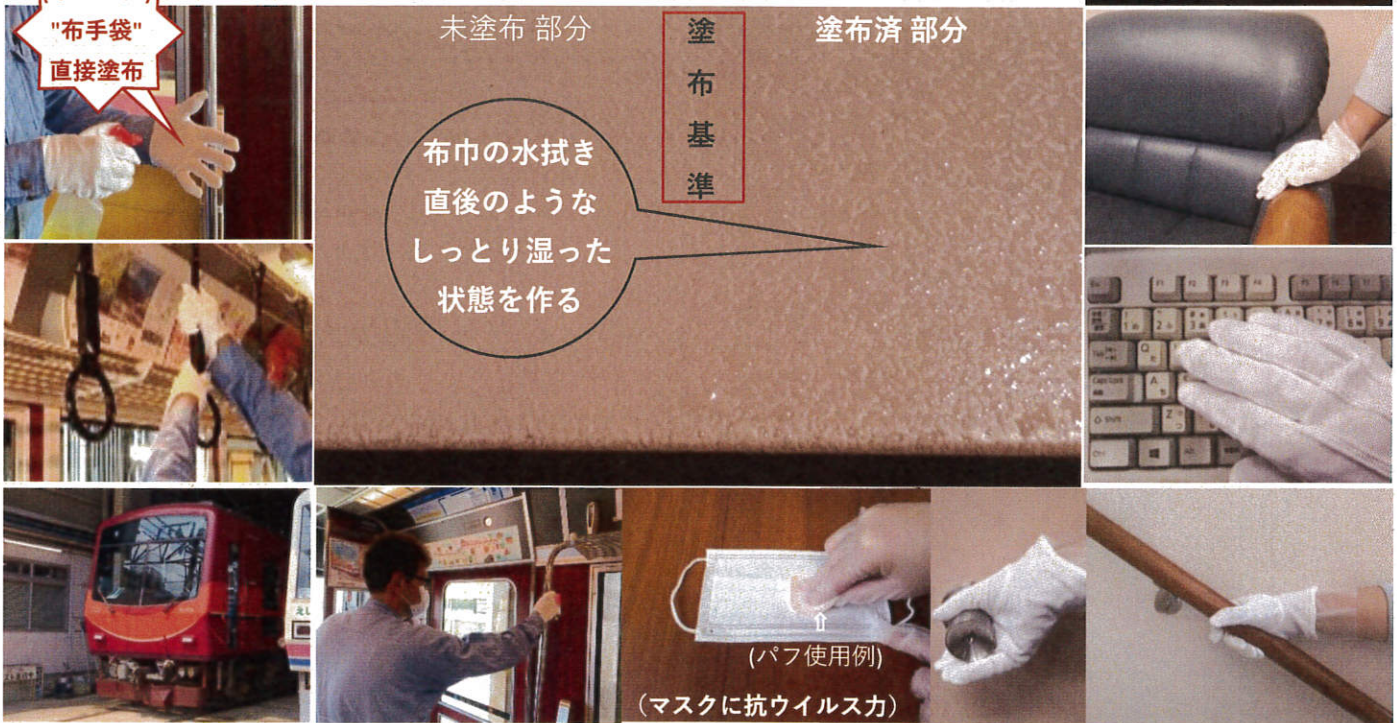

【3】「着色」「塗り跡」部分 (過剰塗布が主因) への対処

クリーンフィックス塗布固着 イメージ断面図

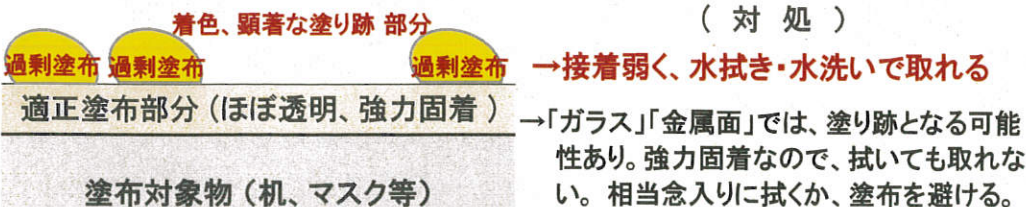

失敗例(金属面; すべり台)

